


## 重要：饮用水服务管线通知

您收到这封信是因为 KC Water 已将本物业的供水服务管线材料归类为**未知**。这意味着您的服务管线可能由非铅、镀锌或铅材料制成。请将此信息分享给与您同住的人。如果您住在多户建筑物内，则请将信息分享给每位租户/住户。

供水服务管线将物业连接到堪萨斯城的供水主管道，直接向家庭和企业提供饮用水。从路边截止阀到家庭的服务管线均为私人所有。

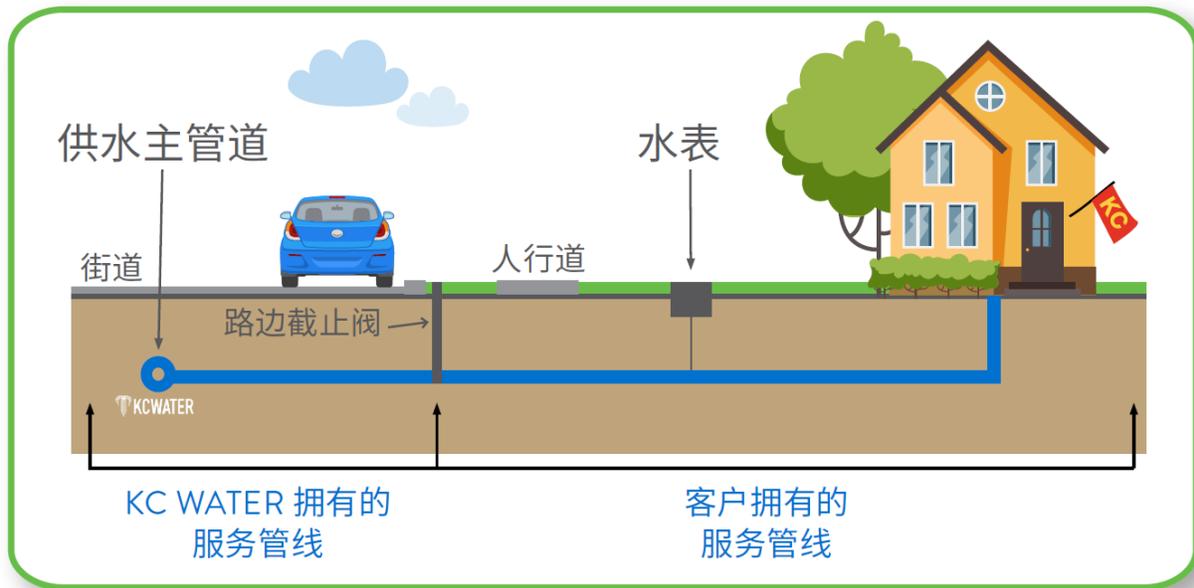

KC Water 正在收集供水服务管线材料的清单，以满足联邦要求。这项工作被称为“饮用水服务管线清单”。

堪萨斯城大约有 178,000 条服务管线，分类如下：

- 127,194 条非铅管线
- 23,164 条镀锌管线
- 27,659 条未知管线
- 0 条铅管线

确保饮用水的质量仍然是头等大事。KC Water 对水进行处理，以防止金属进入饮用水。

在接下来的几年里，KC Water 将鉴定全市未知的服务管线，并将这些信息公开。这可能涉及到 KC Water 工作人员要求在住宅或建筑物内进行实地检查。检查服务管线材料的说明可在 KC Water 网站上找到 -<https://www.kcwater.us/servicelineinventory>。

### 更换铅或镀锌供水服务管线：

目前，公共资金无法帮助业主更换私人供水服务管线。如果客户选择自费更换铅或镀锌供水服务管线，KC Water 还必须在必要时更换市政拥有的供水管线部分。如考虑更换供水服务管线，请致电 816-513-0150 或发送电子邮件至 [water.servicelineinventory@kcmo.org](mailto:water.servicelineinventory@kcmo.org) 以通知 KC Water。

### 有疑问？

饮用水服务管线清单热线：816-513-0150

电子邮件：[water.servicelineinventory@kcmo.org](mailto:water.servicelineinventory@kcmo.org)

网站：<https://www.kcwater.us/servicelineinventory>