


重要訊息：飲用水補給線通知

您收到此信函係因 **KC Water** 已將此物業之供水補給線材料歸類為**未知**。這代表您的補給線材質可能為無鉛、鍍鋅或鉛材料。請將此資訊分享給與您同住的人。如果是集合住宅大樓，請將此資訊分享給每一位房客/居民。

供水補給線連接各物業與堪薩斯市的主水管，以便直接將水供應給住宅及企業用戶使用。從路緣止水閥到住宅的補給線屬於私有財產。

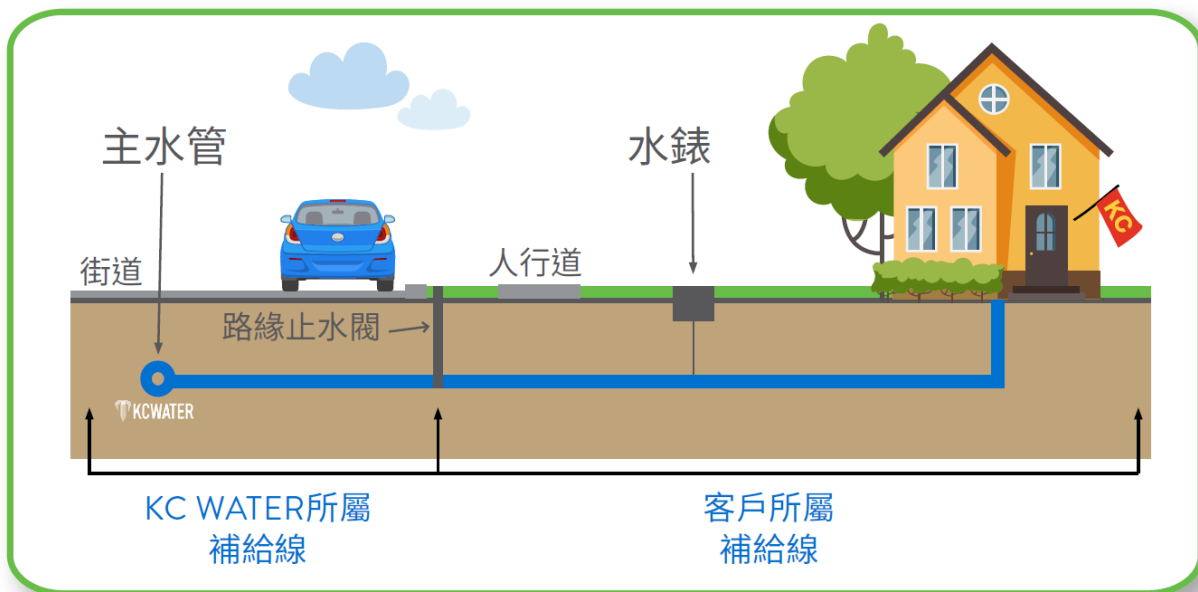

KC Water 目前正彙編供水補給線材料清單，以符合聯邦各項要求。此項工作稱為「飲用水補給線盤存清單（Drinking Water Service Line Inventory）」。

在堪薩斯市約有 178,000 條補給線，分類如下：

- 127,194 條無鉛補給線
- 23,164 條鍍鋅補給線
- 27,659 條未知補給線
- 0 條鉛補給線

確保飲用水品質是第一要務。**KC Water** 負責處理水質，防止金屬物質進入飲用水中。

未來幾年，**KC Water** 將找出全市未知的補給線，並公開相關資訊。這部分可能包括 **KC Water** 員工要求於住宅或建築物內執行實體檢查。檢驗補給線材料之說明指引，可造訪 **KC Water** 網站-<https://www.kcwater.us/servicelineinventory>。

更換鉛或鍍鋅供水補給線：

目前，尚無公共資金協助物業業主更換私人補給線。如果客戶選擇自費更換鉛或鍍鋅補給線，如有必要，KC Water 也必須更換屬於市府所有的補給線部分。如考慮更換補給線，請致電 816-513-0150，通知 KC Water 或寫信寄至電子郵件信箱：water.servicelineinventory@kcmo.org

有任何問題嗎？

飲用水補給線盤存清單專線：816-513-0150

電子郵件：water.servicelineinventory@kcmo.org

網站：<https://www.kcwater.us/servicelineinventory>